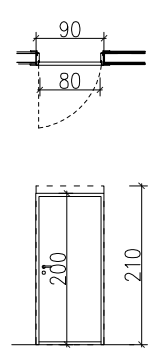
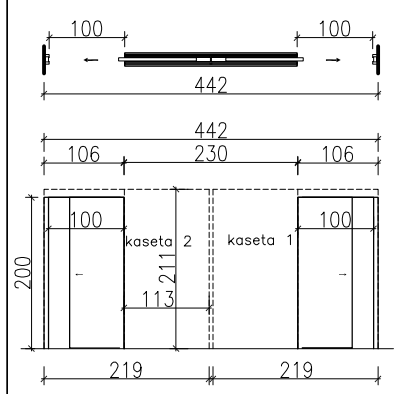
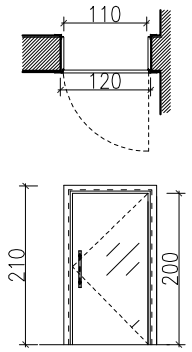
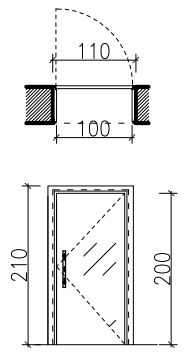
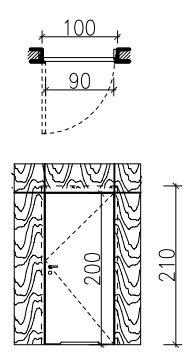
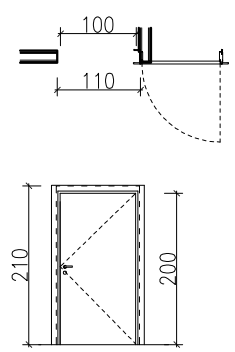
OZNACZENIE KATALOGOWE		D 0 8		D 0 9		D 1 0		D 1 1		D 1 2		D 1 3	
SCHEMAT													
WYM. W SW. MURU	So	900		2185 (szerokość kasety)		1200		1100		1000		1100	
	Ho	2100		2108 (wysokość kasety)		2100		2100		2100		2100	
WYM. W.SW OSCIEŻNICY	S	800		1000		1100		1000		900		1000	
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000	
RODZAJ SKRZYDŁA		PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE
UWAGI		Drzwi wewnętrzne do kabin z miskami ustępowymi Opis: – drzwi płycinowe z HPL – ościeżnica i skrzydło drzwiowe lakierowane kolor biały, RAL 9010 – drzwi bezprzylgowe – okucia stal nierdzewna – klamka ze stali nierdzewnej – wkładka z zamkiem do wc (do kabin) – podcięcie wentylacyjne drzwi na całej szerokości – wys. 2,5cm – rozety stalowe, okrągłe – zawiasy ukryte, z regulacją w 3 płaszczyznach.		Opis: – drzwi przesuwne – Kaseta pojedyncza ościeżnicowa wykonana z profili aluminiowych o dużej wytrzymałości i odporności na warunki środowiskowe. Drzwi chowają się do kieszeni wbudowanej w ścianę. – Wymiar kasety 2185 x 2108mm, w tym w ścianie 1135 mm – system bezościeżnicowy – niewymagający zastosowania listew maskujących. – Uchwyt magnetyczny, kwadratowy, wykończenie stal nierdzewna – Kaseta dostosowana do ściany g–k drzwi płycinowe pełne – ościeżnica i skrzydło drzwiowe lakierowane kolor biały RAL 9010 – okucia stal nierdzewna – klamka ze stali nierdzewnej Uwaga: W jednej ścianie g–k należy zamontować dwie kasety do drzwi przesuwnych.		Opis: – skrzydła szklane, szkło bezpieczne VSG 3.3.1 w ramie aluminiowej – szkło przezierne – ościeżnica i rama aluminiowa malowana proszkowo kolor RAL 7011 – zawiasy barylkowe typu rollenband malowane w kolorze profili – wkładka kluczowa – pochwyt – szczotkowana stal nierdzewna drążek 44mm – zwalnianie zamka w przypadku pożaru – samozamykacz w kolorze ślusarki Uwaga: drzwi ewakuacyjne		Opis: – skrzydła szklane, szkło bezpieczne VSG 3.3.1 w ramie aluminiowej – szkło przezierne – ościeżnica i rama aluminiowa malowana proszkowo kolor RAL 7011– zawiasy barylkowe typu rollenband malowane w kolorze profili – wkładka kluczowa – pochwyt – szczotkowana stal nierdzewna drążek 44mm – zwalnianie zamka w przypadku pożaru – samozamykacz w kolorze ślusarki Uwaga: drzwi ewakuacyjne		Opis: – drzwi ukryte, zlicowane z okładziną drewnianą ścian – ościeżnica aluminiowa podtynkowa, do malowania farbą ścienną – typ ościeżnicy: otwierana na zewnątrz ościeżnicę należy zamontować przed wykończeniem ścian – okucia stal nierdzewna Konstrukcja skrzydła: – rama skrzydła wykonana z aluminium anodowanego, obłożenie– fornir dąb od zewnątrz, lakier kolor biały od wewnątrz – od strony łazienki ościeżnica nachodząca, kolor biały, dostosowana do wysokości płytek ściennych – podcięcie wentylacyjne– wys. 2,5cm Elementy uzupełniające: – zawiasy ukryte, z regulacją w 3 płaszczyznach. – samozamykacz ukryty – zamek wpuszczany łazienkowy na rozecie – klamka i zamek na oddzielnej rozecie – rozety stalowe, okrągłe		Opis: – drzwi płycinowe, pełne – ościeżnica i skrzydło drzwiowe lakierowane, kolor biały RAL 9010 – w skrzydle podcięcie wentylacyjne– wys. 2,5cm – drzwi bezprzylgowe Elementy uzupełniające: – zawiasy ukryte, z regulacją w 3 płaszczyznach. – samozamykacz ukryty – zamek wpuszczany łazienkowy na rozecie – wysokość i rodzaj klamki dostosowana do osób niepełnosprawnych – klamka i zamek na oddzielnej rozecie – rozety stalowe, okrągłe	
PARTER		2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–

UWAGI:

1. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary oraz ilość w naturze każdorazowo przed zamówieniem ślusarki i stolarki, w przypadku różnic lub zmian wynikających z technologi dostawcy skorygować ewentualne różnice.
2. Wszystkie rysunki zestawcze nie mogą być podstawą do produkcji elementów, przed zamówieniem i realizacją należy wykonać rysunki warsztatowe zgodnie z wymaganiami systemu i przedstawić rozwiązania
3. Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, projektami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji z projektami branżowymi. W przypadku stwierdzenia niezgodności między projektami, kolizji itp. wykonawca zobowiązany jest poinformować projektanta przed przystąpieniem do wykonywania robót.
5. Niedopuszczalne jest stosowanie technologi i materiałów zamiennych bez zgody i wiedzy projektanta.
6. Wykonawca winien zapoznać się z dokumetacją techniczną stosowanych produktów (karty tech. instrukcje itp.) , stosować się do wymagań i zaleceń producentów.

OZNACZENIE RYSUNKÓW:

WNĘTRZA NR POMIESZCZENIA

W.1.01.01

PIĘTRO NR RYSUNKU

Projekt

PROJEKT ARANŻACJI I WYSTROJU WNĘTRZ LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ul. Dąbrowskiego 3, 06–300 Przasnysz, dz. nr ew. 1732/2

Inwestor

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Kilińskiego 2, 06–300 Przasnysz

Generalny Projektant

Trop Design Sp. z o.o.

ul. Dymińska 10a m 14, 01–519 Warszawa

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Maciej Walczyna		
mgr inż. arch. Szymon Wanik	09/OPOKK/2009	
mgr inż. arch. Paulina Staruń	MA/025/10	
mgr inż. arch. Magdalena Potoczna		

Faza projektu

PROJEKT WNĘTRZ

Branża

ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku

ZESTAWIENIE DRZWI

Numer rysunku

W.00.02

Skala	Data	Strona
1:100	28.06.2017	